

**CONTROL PREVENTIVO LEGIONELLA  
RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO  
HERMANAS HOSPITALARIAS GRANADA  
ANEXO 3 PUNTO B APARTADO B / RD-865**

|                  |                                                                                      |              |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| CLIENTE          | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS<br>FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN |              |                         |
| DIRECCIÓN        | C/ Pedro Machuca (GRANADA)                                                           |              |                         |
| EMPRESA          | DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L.                                                 |              |                         |
| FECHA            | 27 DE AGOSTO DEL 2020                                                                | FINALIZACIÓN | 27 DE AGOSTO DEL 2020   |
| DIRECTOR TÉCNICO | Antonio Fernández Bonilla                                                            | TÉCNICOS     | Rafael Zandubete Castro |
| TRABAJOS         | DESINFECCIÓN DE RED AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO                                      |              |                         |

**DESINFECCIÓN QUÍMICA:**


Procedemos mediante el equipo de cloración automática, a clorar el agua de entrada con 2-3 mg/l de cloro residual libre y lo mantenemos con un pH de 7-8,

**DESINFECCIÓN DE RED AFCH**

Partiendo del agua clorada al centro hacemos llegar a los puntos terminales agua clorada con 2-3 mg/l de cloro residual libre, una temperatura de 24 ° C y un Ph de 8'0 y mantenemos durante 3 horas.

Se abren los grifos de forma secuencial, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se alcancen residuales mínimos de 1-2 mg/l de cloro residual libre.

Una vez transcurridas las dos horas, DESCONECTAMOS el equipo de dosificación y como los valores de residual de cloro, temperatura y Ph del agua suministrada por EMASAGRA ya están normalizados, nos sirven para realizar el aclarado de la red de agua fría, realizando de nuevo los trabajos de apertura de los puntos terminales de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red, abriendo por sectores todos los grifos y duchas, comprobando que en los puntos terminales de la red se hasta que se obtengan residuales normalizados

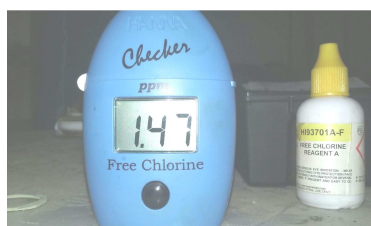



DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE SL

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA.

LIMPIEZA Y DESINFECCIONES DE EQUIPOS INCLUIDOS EN EL RD 865/2003

## CERTIFICADO DESINFECCIÓN ANEXO 3 PUNTO B APARTADO B/ RD-865

| EMPRESA CONTRATADA |                                                            |                |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| NOMBRE             | DESINFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.L                        |                |              |
| ROESBA             | Nº 0486-AND-450                                            |                |              |
| DOMICILIO SOCIAL   | C/ SEVILLA Nº 45, 18195, CULAR VEGA, GRANADA               |                |              |
| DIRECCIÓN ALMACEN  | C/ LOS JUNCOS CORTIJO LA PURISIMA NAVE 13 A 18006, GRANADA |                |              |
| C.I.F.             | B- 18539288                                                | TELÉFONO / FAX | 958-58.21.53 |

| CONTRATANTE            |                                                                                      |                |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| NOMBRE                 | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS<br>FUNDACIÓN PURISIMA CONCEPCIÓN |                |             |
| DOMICILIO              | C/ PEDRO MACHUCA (GRANADA)                                                           |                |             |
| INSTALACIÓN TRATADA    | RED AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO                                                      |                |             |
| INSTALACIÓN NOTIFICADA | NO APLICA                                                                            |                |             |
| C.I.F.                 |                                                                                      | TELÉFONO / FAX | 958 150 211 |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| FECHA DESINFECCIÓN | 27 DE AGOSTO DEL 2020 |
| ESTADO INSTALACIÓN | EN BUEN ESTADO        |

| PRODUCTOS UTILIZADOS  |                           |             |                       |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| NOMBRE COMERCIAL      | HIPOCLORITO SÓDICO PWG    | DOSIS EMP   | 3 LITROS              |
| FABRICANTE            | BRENNTAG                  | Nº REGISTRO | 01-2119488154-34-XXXX |
| Nº CAS                | 7681-52-9                 | Nº CE       | 231-668-3             |
| PROTOCOLO SEGUIDO     | ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO. |             |                       |
| RESIDUALES ALCANZADOS | SUPERIORES A 21 MLG/L     | ACTUACIÓN   | 3 HORAS               |


| NEUTRALIZACIÓN CLORO |                                     |         |                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMERCIAL     | TECNA REDOX<br>METABISULFITO SÓDICO | CÓDIGOS | Nº CAS: 7681-57-4<br>Nº CE: 231-673-0<br>Nº REACH: 01-2119531326-45-0004 |

### PROTOCOLO SEGUIDO ANEXO 3 PUNTO B APARTADO B / RD-865

ADJUNTO A ESTE CERTIFICADO

| DIRECTOR TÉCNICO              |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                        | ANTONIO FERNÁNDEZ BONILLA                                                                                         |
| D.N.I.                        | 24242946-A                                                                                                        |
| TITULACIÓN                    | - SEA251_3 CAPACITACIÓN RESPONSABLES TÉCNICOS DE SERVICIOS BIOCIDAS.                                              |
| TÉCNICO APLICADOR TRATAMIENTO |                                                                                                                   |
| NOMBRE                        | RAFAEL ZANDUBETE CASTRO                                                                                           |
| D.N.I.                        | 24240818-Z                                                                                                        |
| TITULACIÓN                    | ACTUALIZACIÓN PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE<br>INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS |

| RESPONSABLE INSTALACIÓN |                    |
|-------------------------|--------------------|
| NOMBRE                  | FRANCISCO GONZALEZ |
| D.N.I.                  |                    |

| FIRMA DEL<br>RESPONSABLE INSTALACIÓN | FIRMA DEL<br>TÉCNICO APLICADOR                                                      | FIRMA DEL<br>RESPONSABLE TÉCNICO                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |  |  |